



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก. ๘๔๓๐๓ / ๓๒๔ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการสำรวจระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านหนองเสมอน หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขรับกองช่างที่ ๓๘๔/๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน บ้านหนองเสมอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อเท็จจริง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ดำเนินการสำรวจระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามหนังสือที่ได้รับ ดังนี้ เส้นทางที่ ๑.ทางเข้าหมู่บ้านป่าถึงเส้นหน้าโรงเรียนจุดที่พาดสายดับเสาต้นสุดท้าย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

๒.เสาที่พาดสายดับทางสามแยกกลางหมู่บ้านมาหาทางเข้าหมู่บ้านแยกป่า ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

๓.จากหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองเสมอนไปบ้านผือ ตำบลจานแสนไชย ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

เนื่องจากทั้งสามเส้นทางที่ดำเนินการสำรวจนี้ยังไม่มีขยายเขตพาดสายดับระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจะต้องงบประมาณอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงไม่สามารถดำเนินการเองได้นั้น (ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาโครงการข้างต้นเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนา ต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายติลก แก้วจันทร์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็น

เห็นควรเห็นชอบให้บรรจุงบประมาณในส่วนนี้ต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายรณกฤต ยอดใส)

ผู้อำนวยการกองช่าง



- ความเห็นปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายพุทธิชาติ โนนกอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

พิจารณาแล้ว

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพุทธิชาติ โนนกอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
เลขรับ..... 1949/63
วันที่..... 16 พ.ย. 2563
เวลา.....



ที่มล.ม.11/2563

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองเสมอน

ตำบลเมืองหลวง อำเภอย้ายทับทิม

จังหวัดศรีสะเกษ 33210

กองช่าง

13 พฤศจิกายน 2563

เลขที่รับ..... 384/63
วันที่..... 18 พ.ย. 2563
เวลา..... 13.00 น.

เรื่อง ขออนุญาตต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนบ้านหนองเสมอนไม่ทั่วถึงในเส้นทางเข้าบ้านจากป่า ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองเสมอนระยะทาง 300 เมตรและเส้นทางจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถึงทางเชื่อมระหว่างบ้านฝื่อ ตำบลจานแสนไชย ระยะทาง 200 เมตร ทั้ง 2 จุดนี้เป็นจุดสำคัญและเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเกิดปัญหาการมั่วสุมของผู้เสพยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาเชื่อมโยงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ชาวบ้านหนองเสมอนจะจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมตามจุดดังกล่าว และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้โดยใช้งบประมาณจากชุมชนเนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข

ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนนี้จึงได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงเพื่อขออนุญาตดำเนินการต่อไป

เรียน ทศก. ๐๐๓. ๑๕๓๖๖

- ๙/๑๑/๖๓ ม. 11 หรือ รศ. ๖๓๖

ขอแสดงความนับถือ

- ๑๖/๑๑/๖๓

(นายศราวุฒิ ยงกุล)

นายธนภุต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
18 พ.ย. 2563

นางสาวกัญติภา ไชยพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหนองเสมอน หมู่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอย้ายทับทิม
สำนักงานธุรการชำนาญงาน

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองเสมอน

093-0109994 sarawutyongkul@gmail.com

เรียน นายก อบต.
- ๑๓/๑๑/๖๓
- ๑๓/๑๑/๖๓
- ๑๓/๑๑/๖๓

เรียน นายก อบต.
๑๓/๑๑/๖๓

นางศศิพิมพ์ ทองพิละ


(นางศศิพิมพ์ ทองพิละ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
18 พ.ย. 2563

นางสาวชวัลรัตน์ ขนอมเกิด
รองปลัด อบต. เมืองหลวง

(นายพุทธชาติ โนนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

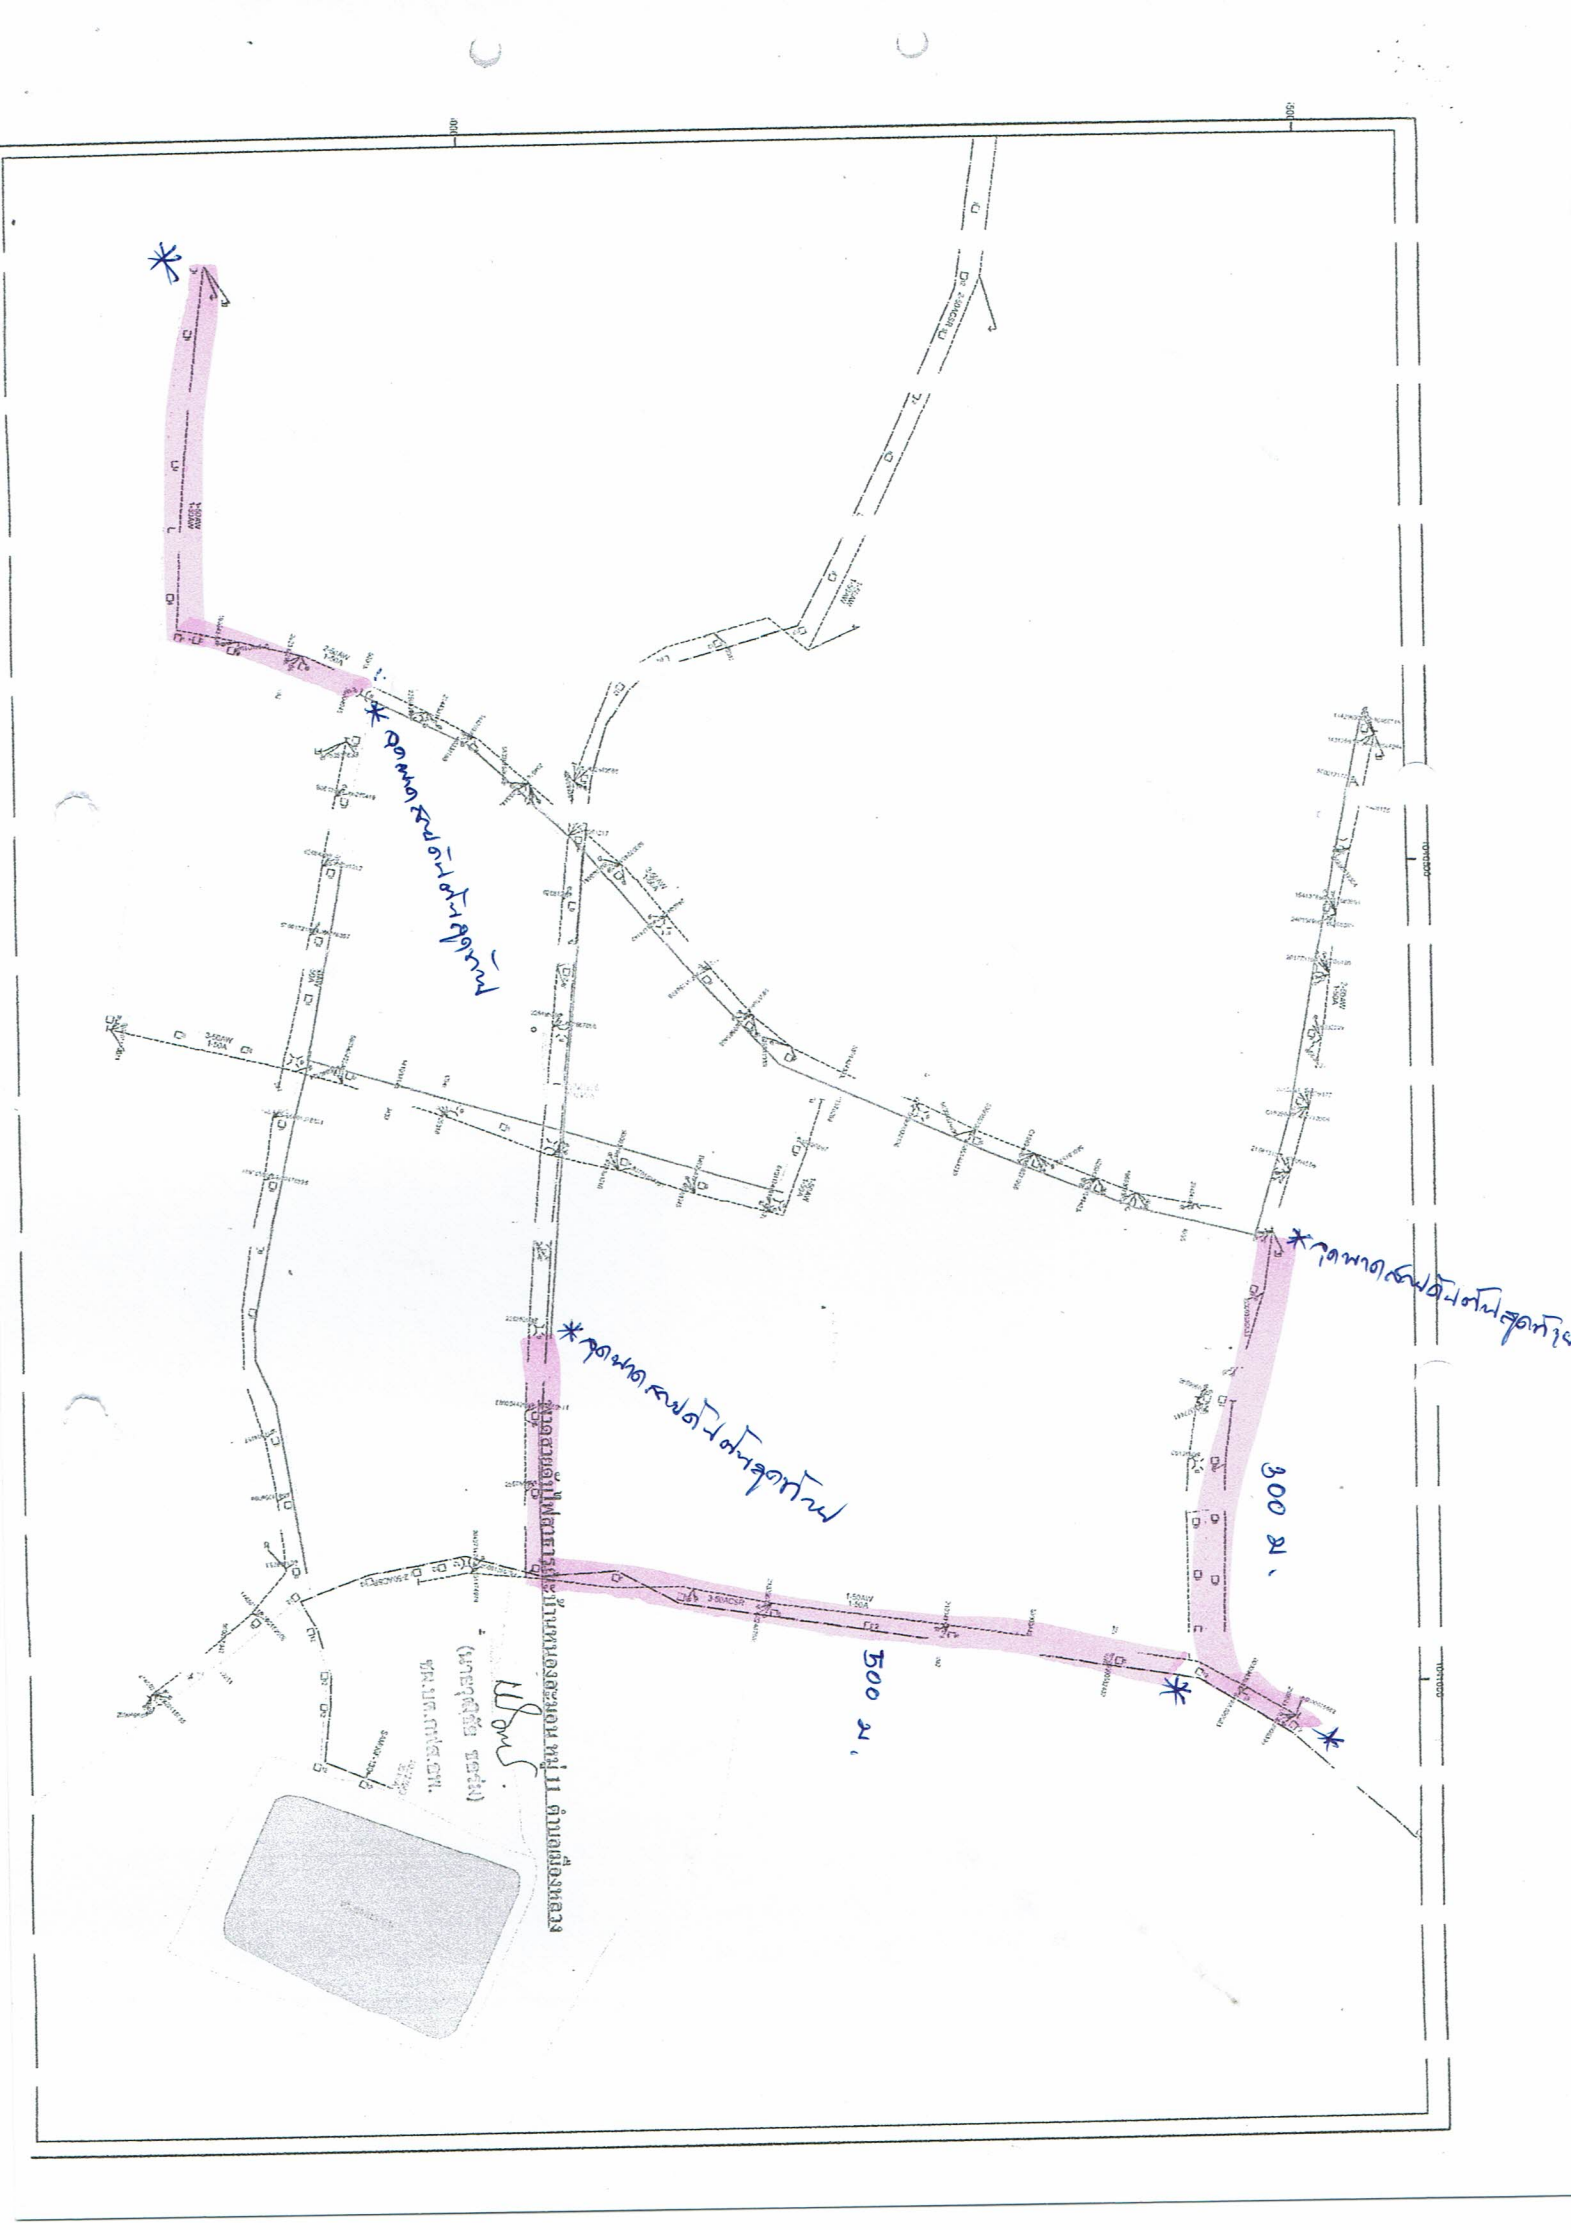



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรสาร : ๐-๒๕๙๑-๕๕๐๑ โทรศัพท์ : ๐-๒๕๙๐-๕๓๒๔-๙
<http://www.pea.co.th>

คำแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ

๑. ไฟฟ้าสาธารณะคืออะไร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ. PEA)มีส่วนสนับสนุนอย่างไร

ไฟฟ้าสาธารณะ คือ ไฟแสงสว่างที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าตามแนวถนนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอันเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในยามค่ำคืน ค่าติดตั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุน ค่าไฟฟ้าโดยไม่คิดมูลค่า แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของหน่วยประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทธุรกิจขนาดเล็กกรายละ ๒๕๐ หน่วย หากเกินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกิน

๒. ใครคือผู้ขอให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ

การขอให้มีไฟฟ้าสาธารณะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ อบจ., อบต., และเทศบาล โดยหน่วยงานราชการดังกล่าว จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะที่จะมีขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน จากนั้นขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ก่อสร้างและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้

๓. ใครคือเจ้าของไฟฟ้าสาธารณะ

ไฟฟ้าสาธารณะทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลัก คือ ดวงโคมที่แสงสว่าง เสาที่ใช้ติดตั้งดวงโคม สายดับ อุปกรณ์รับสาย อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัด รวมทั้งสวิทช์เปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ (ยกเว้นมิเตอร์และกระแสไฟฟ้า) เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ (เทศบาล หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) กล่าวคือ ไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จะเป็นเจ้าไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าว

๔. ในท้องถิ่นชนบท ต้องการมีไฟฟ้าสาธารณะ ต้องดำเนินการอย่างไร

ท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะให้ มีไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนของตน ก่อนอื่นควรตรวจสอบก่อนว่าชุมชนนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อทราบในขั้นนี้แล้ว ท้องถิ่นก็ติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่นั้นโดยตรง จากนั้นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามความประสงค์

๕. การก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ

เมื่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและแจ้งค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานที่ติดต่อได้ทราบว่า จะต้องใช้เงินทุนเพื่อการนี้จำนวนเท่าไร ราคาค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งให้ทราบจะกำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

๖. หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้หรือไม่

การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะนั้น หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะทั้งหมดได้ เพียงหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหางบประมาณและอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหากหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาดวงโคมไฟแสงสว่างมาติดตั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไม่ขัดข้อง แต่จะต้องเป็นดวงโคมไฟแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นก่อน จึงจะยอมอนุญาตให้นำขึ้นติดตั้งบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ส่วนการพาดสายดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งวนสิทธิ์ในการจัดหาและดำเนินการก่อสร้างเอง แต่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๗. ไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งใช้งานแล้วเกิดการชำรุดใช้ไม่ได้ ควรดำเนินการอย่างไร

อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ดวงโคมแสงสว่าง สายไฟฟ้า(สายดับ) สวิตช์เปิด-ปิดอัตโนมัติ และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัดพร้อมส่วนประกอบ ล้วนเป็นทรัพย์สินสมบัติของประชาชนซึ่งต้องช่วยกันการดูแลรักษา เมื่อพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย เช่น โคมหัก, หลอดดับ, สายขาด ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ประชาชนโปรดแจ้งเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อจะได้จัดเตรียมหาอุปกรณ์หลอดจนงบประมาณ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติเดิม หากหลอดไฟชำรุดและมีการจัดหาหลอดไฟมาซ่อมแซมลับเปลี่ยน เห็นควรใช้หลอด LED ซึ่งปัจจุบันมีราคาถูกลงและจะช่วยในเรื่องของความประหยัดใช้กระแสไฟฟ้าน้อยแต่สว่างเท่าเดิม เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายการประหยัดพลังงาน

๘. ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดวงโคมไฟฟ้าสงสว่าง ไปติดตั้งบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หรือไม่

เสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงหลายหมื่นโวลท์ หรือติดตั้งสายแรงต่ำรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อจ่ายไฟให้กับประชาชนทั่วไป การติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ กับเสาไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และความปลอดภัยอย่างเพียงพอ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนจะติดตั้งดวงโคมไฟฟ้ากับเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยพลการ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๙. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ทำให้ระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย

ไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งโดยเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งภายหลังหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวก็คิดขวงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบออกโดยเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และมีการติดตั้งต่อดวงโคมไฟสาธารณะเองโดยไม่พิจารณา (ต่อตรงกับระบบจำหน่าย กฟภ.) และเป็นดวงโคมที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย การเชื่อมต่อดวงโคมไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าดังนี้

๑.ทำให้สายเฟสและสายนิวตรอลขาดอันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อของสายทองแดง(สายไฟที่ออกจากดวงโคม)และสายอลูมิเนียม (สายเฟสและสายนิวตรอลของ กฟภ.)เกิดฟลักบริเวณรอยต่อถูกกัดกร่อนและสายไฟฟ้าขาดไปในที่สุด เป็นผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนชำรุดเนื่องจากไฟเกินพิกัด

๒.เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงเสาไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากดวงโคมที่ไม่ได้มาตรฐาน หักไปพาดกับสายไฟฟ้าทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงเสาไฟ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าใกล้และสัญจรไปมา

๓.หม้อแปลงจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดการชำรุด เนื่องการเพิ่มขึ้นของดวงโคมไฟสาธารณะที่ดำเนินการติดตั้งเพิ่ม โดยไม่คำนึงถึงขนาดหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ติดตั้งให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีพในครัวเรือน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการเชื่อมต่อดวงโคมเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าไม่ปลอดภัย และได้มาตรฐานทำให้สายไฟฟ้าขาดสายนิวตรอลขาดลงมาสัมผัสกับสายเฟส ทำให้เกิดการลัดวงจร ทำให้หม้อแปลงรับภาระโหลดเกิดพิกัดและชำรุดในที่สุด

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ(เพิ่มเติม)

การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(ใช้ได้กับการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความต้องการที่จะขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ในแต่ละครั้ง

จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ๑.๑ หนังสือขอขยายเขตฯจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๒ แผนผังเส้นทาง,ระยะทาง,และจุดติดตั้งดวงโคมที่จะขอขยายเขตฯ
- ๑.๓ สำเนาข้อบัญญัติที่มีงบประมาณแล้ว(ถ้ามี)

การก่อสร้างขยายเขตฯและจัดหาอุปกรณ์

ระเบียบวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตามแนบ)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งพาดสายดับ ยกเว้นดวงโคมแสงสว่าง องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ๒ กรณี

๑. กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะให้และดำเนินการก่อสร้างขยายเขตให้ เมื่อดำเนินการเสร็จทรัพย์สินเป็นขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่เรียกเก็บเงินค่าสำรวจออกแบบและประมาณการ จำนวน ๕,๓๕๐ บาท
(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓ % ไว้แล้ว

๒. กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งให้จัดหาและ
ดำเนินการติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ยกเว้นดวงโคมแสงสว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา
ดำเนินการ,เสร็จทรัพย์สินเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า
สำรวจออกแบบและประมาณการ จำนวน ๕,๓๕๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓ % ไว้แล้ว

ในการจัดหาดวงโคมแสงสว่างนั้น จะต้องเป็นดวงโคมแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน ตัวดวงโคมและขาแขวน
โคมจะต้องทำจากเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งขาแขวนโคมจะทนต่อน้ำหนักของดวงโคม และทนต่อแรงเหวี่ยงจากกระแส
ลมพัด ไม่หักงอ และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้
และจะต้องพิจารณาแรงติดตั้ง เนื่องจากการติดตั้งพร้อมกับการขยายเขตก่อสร้างสายดับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการประสานงานกันเพื่อให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน

การซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ดวงโคมแสงสว่างและหลอดไฟที่ชำรุด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดหาอุปกรณ์ดวงโคมแสงสว่างและหลอดไฟที่ชำรุดมาปรับเปลี่ยน
ซ่อมแซม ในส่วนของดวงโคมแสงสว่างต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียก่อน
การซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนเอง ต้องให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการและขอคำปรึกษาจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก่อนดำเนินการ

การติดตั้งเพิ่มดวงโคมแสงสว่างไฟสาธารณะ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบโหลดการใช้ไฟฟ้าและหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ว่ายังสามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่ เนื่องจากการรับภาระโหลดของหม้อแปลงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีขีดจำกัดตามขนาดหม้อแปลง

การย้ายจุดติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะ

ในบางครั้ง ความต้องการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในการส่องสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ของหมู่บ้าน ที่มีจุดติดตั้งโคมไฟสาธารณะอยู่ติดกับตึกและทรัพย์สินของประชาชน หากจะมีการย้ายจุดติดตั้งจะต้องตรวจสอบว่า ดวงโคมไฟสาธารณะได้รับการตรวจสอบแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการย้ายจุดติดตั้ง โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้ง หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำดำเนินการเองก็ได้ แต่ต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำวิธีการต่อดวงโคมแสงสว่างเข้ากับระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียก่อน และจะไม่อนุญาตให้ย้ายดวงโคมโคมใดที่จะชำรุดหรือชำรุดแล้วไปใช้งาน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป